

NÚMERO DE CÓDIGO

20001302

DESCRIPCIÓN

ST-2009 Sanitario y ROYAL 111 SMOOTH Fluxómetro.

COMPONENTES

- Fluxómetro: Code 3910059
- Sanitario: Code 2102009

DETALLES

- Volumen de Descarga: 1.28 gpf (4.8 Lpf)
- Dimensiones Nominales: 26 ¾" x 14" x 15" (679 x 356 x 381mm)

CARACTERÍSTICAS DE FLUXÓMETRO

- Diafragma de Hule Sintético PERMEX® con Sobrepaso Fijo de Filtrado Doble
- Manija abierta no sostenida, Sobrepaso de medición fija y ajuste de volumen no externo para asegurar la conservación del agua
- Acoplamiento y Chapetón de Acoplamiento para Acoplamiento Superior de 1-1/2"
- Adaptador de soldadura blanda con Tubo de Cubierta y Chapetón Fundido para Muro
- Rompe-Vacío de Alta Contrapresión con Conexión de Descarga
- Válvula Angular Bak-Chek® de 1" I.P.S. para Desarmador con Tapa de Válvula Antivandalismo de Libre Giro
- Asiento de Válvula y Rompe-Vacío moldeados con Compuesto de Hule PERMEX® para Resistencia a las Cloraminas
- Unidad Optima SMOOTHM
- LED Destellante de "Usuario a la Vista"
- Sensor con Ajuste de Rango Automático
- Manija de Descarga de Sobrepaso Manual Mecánico
- Manija abierta no sostenida Oscilante Metálica, Apta para Discapacitados

CARACTERÍSTICAS DE MUEBLE DE BAÑO

- Porcelana Blanca
- Tasa alargada
- Montado al piso, salida al piso
- La descarga con acción de sifón logra puntuaciones de 1000g Map cuando se usa con cualquier Fluxómetro Sloan
- Área de huella de agua: 26 cm x 24 cm (10 ⅞" x 9 ⅜")
- Entrada de Acoplamiento Superior de 1½" I.P.S.
- Vía de trampa de 2⅞" totalmente esmaltada
- Pernos y tapas de sanitario incluidos
- Asiento de inodoro no incluido


CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES


(BREEAM Water Credit, Cumple con BAA, EPD, Green Globes Water Credit, HPD, LEED V4 Water Efficiency Credit, Listado por WaterSense, Satisface los Créditos de LEED, WELL Building Standard)

DESCARGAS

- [Royal Exposed Installation Instructions](#)
- [Optima SMO Installation Instructions](#)
- [HET Top Spud Installation Instructions](#)
- [SS/ST/SU/WETS/WEUS Fixtures Repair and Maintenance Guide](#)
- [Royal Manual Diaphragm Flushometer Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Static load tested according to the procedure outlined in Section 6.7 of ASME A112.19.2. Not recommended for bariatric use.


GARANTÍA

[View Warranty Information](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

PREPARACIÓN

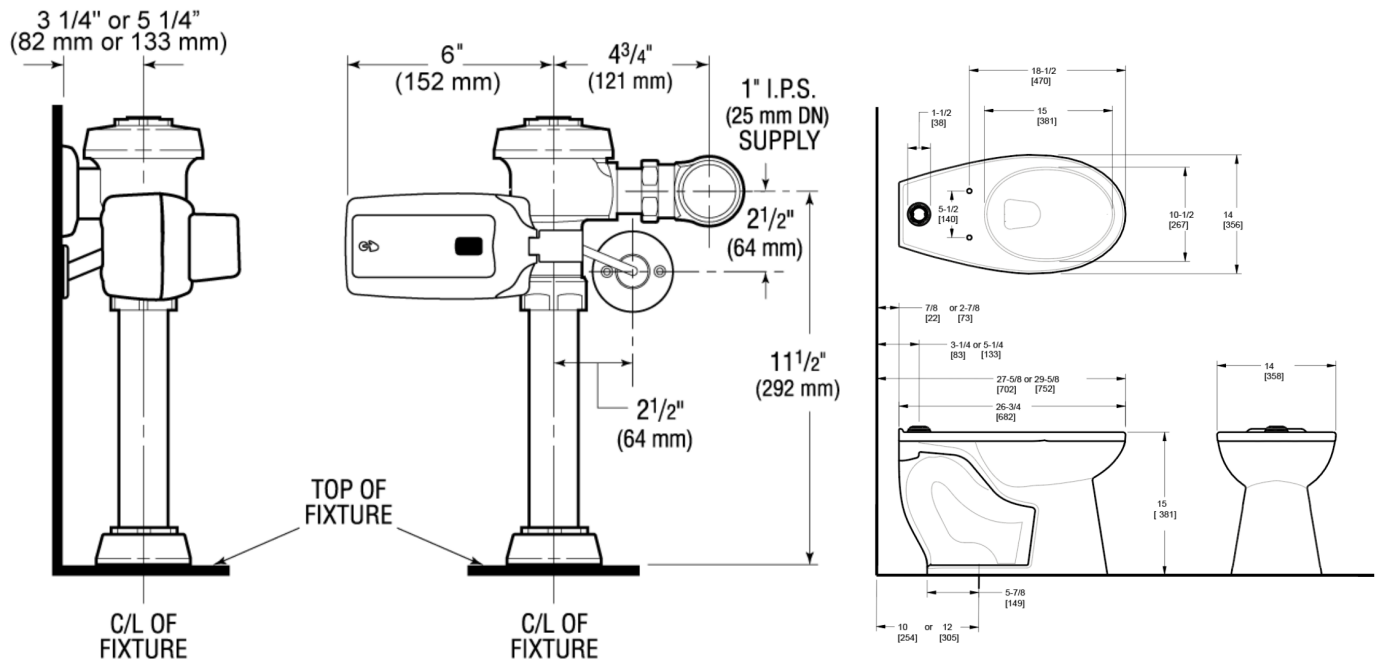

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com