

NÚMERO DE CÓDIGO

20021410

DESCRIPCIÓN

ST-2009 Sanitario y ROYAL 111 DFSM Fluxómetro.

COMPONENTES

- Fluxómetro: Code 3910285
- Sanitario: Code 2102009

DETALLES

- Volumen de Descarga: 1.6/1.1 gpf (6.0/4.2 Lpf)
- Dimensiones Nominales: 26 ¾" x 14" x 15" (679 x 356 x 381mm)

CARACTERÍSTICAS DE FLUXÓMETRO

- Diafragma de Hule Sintético PERMEX® con Sobrepaso Fijo de Filtrado Doble
- Botones de Descarga Completa/Descarga Doble de Verdadero Sobrepaso Mecánico Abierto No Sostenido
- Si el usuario está presente menos de un minuto y se retira de la zona de detección o elige el botón de sobrepaso VERDE pequeño, se inicia una descarga reducida (4.2 Lpd/1.1 gpd) eliminando desechos líquidos y papel, ahorrando 1/2 galón de agua
- Si el usuario está presente por más de un minuto y se retira de la zona o si elige el botón NEGRO de sobrepaso, se inicia la descarga completa (6.0 Lpd/1.6 gpd) eliminando desechos sólidos y papel
- Cuatro (4) baterías alcalinas tamaño C incluidas
- LED Destellante de "Batería Baja"
- LED Destellante de "Usuario a la Vista"
- Descarga Sentinel de 72 horas
- Conexión de Descarga de Rompe-Vacío de Alta Contrapresión con Tuerca de Acople Hexagonal de Fondo de Una Pieza
- Adaptador de soldadura blanda c/Tubo de Cubierta y Chapetón Fundido para Muro c/Tornillo de Ajuste
- Ajuste de volumen no externo para asegurar la conservación del agua
- Boquilla ajustable
- Apto para Discapacitados, Energizado con baterías Sensor Infrarrojo para operación automática "Sin Contacto"
- Sensor Infrarrojo con Campos de Detección Lobular, de Enfoque Múltiple para detección de objetivos altos y bajos
- Válvula Angular Bak-Chek® de 1" I.P.S. para Desarmador con Tapa de Válvula Antivandalismo de Libre Giro
- Diafragma, Asiento de Válvula y Rompe-Vacío serán moldeados con Compuesto de Hule PERMEX® para resistencia a las Cloraminas

CARACTERÍSTICAS DE MUEBLE DE BAÑO

- Porcelana Blanca
- Tasa alargada
- Montado al piso, salida al piso
- La descarga con acción de sifón logra puntuaciones de 1000g Map cuando se usa con cualquier Fluxómetro Sloan
- Área de huella de agua: 26 cm x 24 cm (10 ⅞" x 9 ⅜")
- Entrada de Acoplamiento Superior de 1 ½" I.P.S.
- Vía de trampa de 2 ⅞" totalmente esmaltada


CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES


(BREEAM Water Credit, Cumple con BAA, EPD, Green Globes Water Credit, HPD, WELL Building Standard)

DESCARGAS

- [Sloan Exposed Installation Instructions](#)
- [EBV-500/550-A Installation Instructions](#)
- [HET Top Spud Installation Instructions](#)
- [SS/ST/SU/WETS/WEUS Fixtures Repair and Maintenance Guide](#)
- [EBV500/EBV550 Repair and Maintenance Guide](#)
- [Royal Manual Diaphragm Flushometer Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Static load tested according to the procedure outlined in Section 6.7 of ASME A112.19.2. Not recommended for bariatric use.

GARANTÍA


[View Warranty Information](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

- Pernos y tapas de sanitario incluidos
- Asiento de inodoro no incluido

PREPARACIÓN

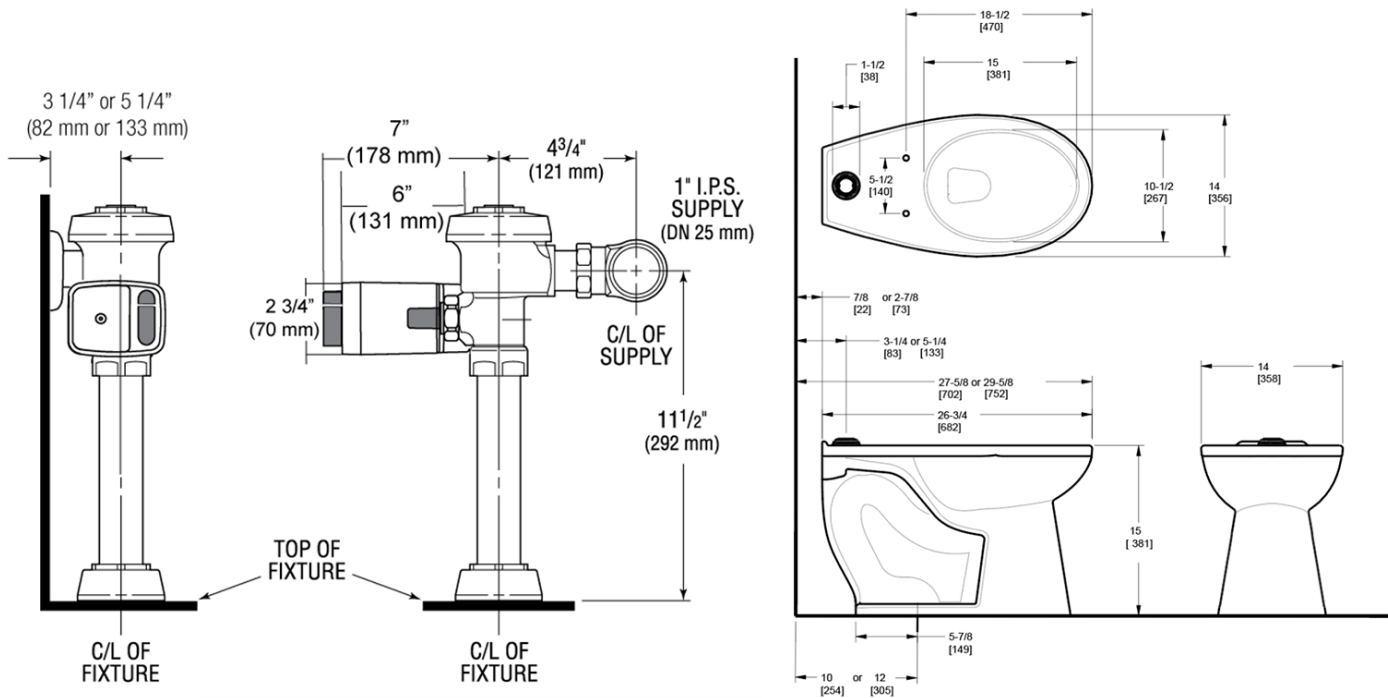

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com