

NÚMERO DE CÓDIGO

24501402

DESCRIPCIÓN

ST-2459 Sanitario y ROYAL 111 SMO Fluxómetro.

COMPONENTES

- Fluxómetro: Code 3910022
- Sanitario: Code 2102459

DETALLES

- Volumen de Descarga: 1.28 gpf (4.8 Lpf)
- Dimensiones Nominales: 26 ¾" x 15" x 13 ¼" (679 x 381 x 337mm)

CARACTERÍSTICAS DE FLUXÓMETRO

- Diafragma de Hule Sintético PERMEX® con Sobrepaso de Filtrado Doble
- Cuatro (4) Baterías Tamaño C incluidas
- LED Destellante de "Batería Baja" con Tono de Audio Opcional
- LED Destellante de "Usuario a la Vista"
- Descarga Opcional Sentinel de 24 Horas
- Conexión de Descarga de Rompe-Vacío de Alta Contrapresión con Tuerca de Acople Hexagonal y Acoplamiento para Acoplamiento Superior de 1 ½"
- Adaptador de soldadura blanda c/Tubo de Cubierta y Chapetón Fundido para Muro c/Tornillo de Ajuste
- Ajuste de volumen no externo para asegurar la conservación del agua
- Boquilla ajustable
- Válvula Angular Bak-Chek® de 1" I.P.S. para Desarmador con Tapa de Válvula Antivandalismo
- Diafragma, Asiento de Válvula y Rompe-Vacío serán moldeados con Compuesto de Hule PERMEX® para Resistencia a las Cloraminas

CARACTERÍSTICAS DE MUEBLE DE BAÑO

- Porcelana Blanca
- Tasa alargada
- Montado en muro, salida al muro
- La descarga con acción de sifón logra puntuaciones de 1000g Map cuando se usa con cualquier Fluxómetro Sloan
- Capacidad de carga estática de 750 lb (ver Notas)
- Área de huella de agua: 26 cm x 24 cm (10 ⅜" x 9 ⅜")
- Entrada de Acoplamiento Superior de 1 ½" I.P.S.
- Vía de trampa de 2 ⅜" totalmente esmaltada
- Pernos y tapas de sanitario incluidos
- Asiento de inodoro no incluido


CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES


(BREEAM Materials Credit, BREEAM Water Credit, Cumple con BAA, Cumplen con la Ley ADA, EPD, Green Globes Materials & Resources Credit, Green Globes Water Credit, HPD, LEED Materials & Resources EPD Credit, LEED Materials & Resources HPD Credit, LEED V4 Water Efficiency Credit, Listado por WaterSense, Satisface los Créditos de LEED, WELL Building Standard)

DESCARGAS

- [Royal Exposed Installation Instructions](#)
- [Optima SMO Installation Instructions](#)
- [ST-2459 Installation Instructions](#)
- [SS/ST/SU/WETS/WEUS Fixtures Repair and Maintenance Guide](#)
- [Royal Manual Diaphragm Flushometer Repair and Maintenance Guide](#)
- [EBV-89A Side Mount Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Static load tested according to the procedure outlined in Section 6.7 of ASME A112.19.2. Not recommended for bariatric use.


GARANTÍA

[View Warranty Information](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

PREPARACIÓN

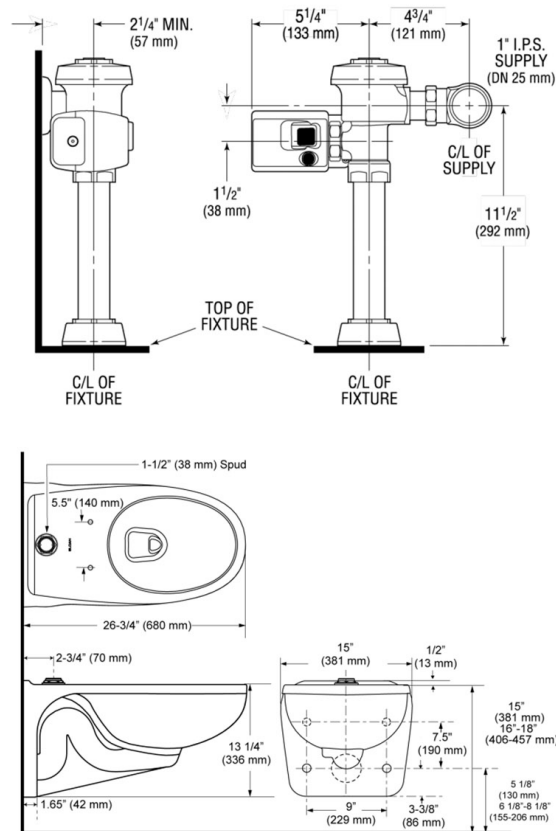

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com