

NÚMERO DE CÓDIGO

3335050

DESCRIPCIÓN

Adaptador Suministro de Energía, No Incluida, Cromo Pulido Terminar, 0.5 gpm, Aereado Rocío, Infrarrojo Sensor, Optima® Cableado-Energizado Cubierta-Montado Medio Cuerpo Llave.

DETALLES

- Índice de Flujo: 0.5 gpm (1.9 Lpm) (0.5GPM)
- Tipo de Rocío: Aereado (AER)
- Tipo de Sensor: Infrarrojo
- Tipo de Montaje: Orificio Sencillo
- Suministro de Energía: Adaptador (PLG)
- Mezcladora de Temperatura: No Incluida
- Acabado: Cromo Pulido (CP)
- Factory Default Timeout: 30 seconds
- GPC Predeterminado de Fábrica: 0.25

CARACTERÍSTICAS

Llave de Metal Fundido para Lavado de Manos, Activada por Sensor, Electrónica, Apta para Discapacitados, Grado Comercial, con las siguientes características:

- Sensores Infrarrojos Dobles con Función de Preparación Automática y Microprocesador
- Tecnología de Sensor Automático Auto-Adaptable
- Indicador de Batería Baja
- Válvula Solenoide Magnética
- Conexión de Suministro de Agua con Manguera Flexible de Alta Presión y Cedazo
- Adaptador Enchufable de 6 Voltios CC (se debe ordenar por separado para llaves Sin Adaptador/Transformador (-LT))
- Herraje de Montaje Correspondiente Incluido
- Función IQ-Click permite activación de los modos de funcionamiento continuo y temporalmente cerrado

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS


- Rango de Sensor: 4"-5" (102-127mm)
- Configuración de Ajuste de Pausa: 30s

VIDEOS




DESCARGAS

- [EAF 200/225/250/275 Installation Instructions](#)
- [EAF 200/225/250/275 \(SP\) Installation Instructions](#)
- [Faucet Spray Heads Repair and Maintenance Guide](#)
- [Optima Plus EAF 200 Repair and Maintenance Guide](#)
- [Trim Plate Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

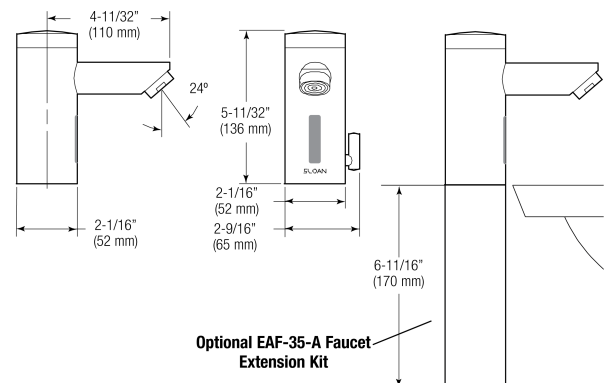

CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES

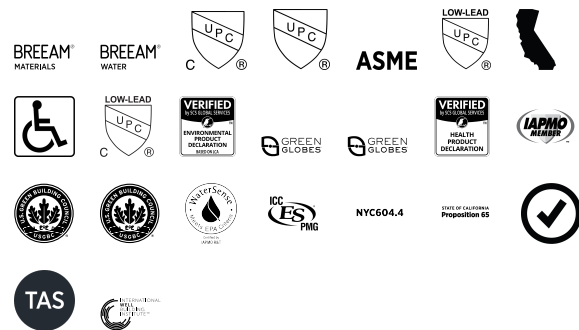

(BREEAM Materials Credit, BREEAM Water Credit, Certificado por cUPC, Certificado por UPC, Cumple con ASME A112.18.1, Cumple con Bajo Plomo de UPC, Cumple con CEC, Cumplen con la Ley ADA, cUPC Low Lead Compliant, EPD, Green Globes Materials & Resources Credit, Green Globes Water Credit, HPD, IAPMO, LEED Materials & Resources EPD Credit, LEED Materials & Resources HPD Credit, Listado por WaterSense, NSF-61, NYC604.4, Proposition 65, Satisface los Créditos de LEED, TAS, WELL Building Standard)

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
 Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

Buscar otras variaciones del EAF-200 producto? [Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.](#)

[Encontrar un despachador de jabón que haga juego](#) para esta llave.


[Encontrar un lavabo compatible](#) para esta llave.

GARANTÍA

[View Warranty Information](#)

PREPARACIÓN

EAF-200 Faucets with Single Line Water Supply

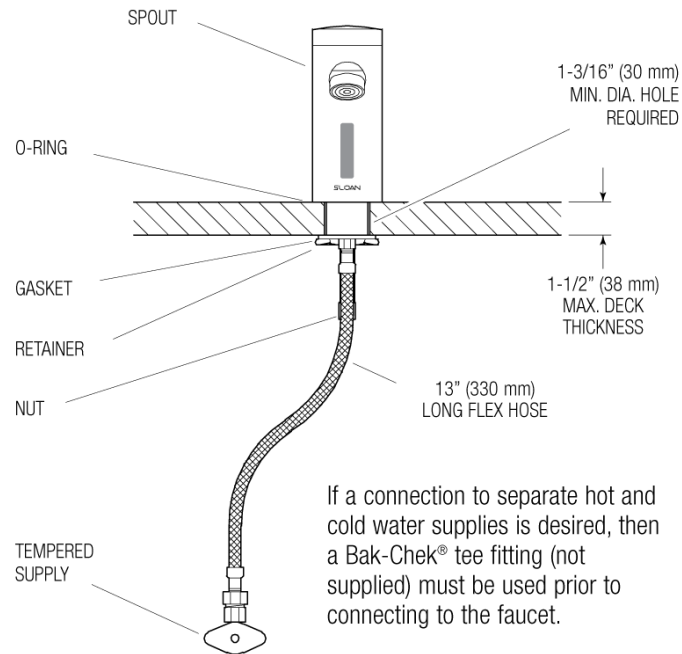

EAF-200-ISM, EAF-200-ISM-IC AND EAF-200-ISM-DPU-IC Faucets with Hot and Cold Water Supply

