

## NÚMERO DE CÓDIGO

3452630

## DESCRIPCIÓN

0.125 gpf, Sobrepaso de Filtrado Doble, Cromo Pulido Terminar, Sencillo Vaciar, Cableado, Operado por Sensor, Royal® Expuesta Sensor Cableado Mingitorio Fluxómetro.

## DETALLES

- Volumen de Descarga: 0.125 gpf (0.5 Lpf)
- Acabado: Cromo Pulido (CP)
- Tipo de Energía: Cableado (HW)
- Válvula: Diafragma
- Sobrepaso: Sobrepaso de Filtrado Doble
- Material del Cuerpo de la Válvula: Latón Semi-rojo
- Tipo de Mueble de Baño: Mingitorio
- Conexión del Accesorio: Spud Superior
- Dimensiones de pared a centro: 11 ½" (292mm)
- Escarda de Emparejamiento: ¾" (19mm)
- Pipa de Suministro: ¾" (19mm)
- Sobrepaso: Menos (L/OR)
- Válvula de Retención: ¾"
- Voltaje: 24V

## CARACTERÍSTICAS


- Adaptador de soldadura blanda c/Tubo de Cubierta y Chapetón Fundido para Muro c/Tornillo de Ajuste
- Sensor Infrarrojo Auto-Adaptable OPTIMA® EL-1500 con Luz Indicadora
- Operador de Solenoide Integral Abierto No Sostenido, Sobrepaso de medición fija y ajuste de volumen no externo para asegurar la conservación del agua
- Conexión de Descarga de Rompe-Vacío de Alta Contrapresión con Tuerca de Acople Hexagonal de Fondo de Una Pieza, Acoplamiento y Chapetón para Acoplamiento Superior de ¾"
- Asiento de Válvula y Rompe-Vacío moldeados con Compuesto de Hule PERMEX® para Resistencia a las Cloraminas
- Mingitorio Cromado con Ensamble de Diafragma de Filtrado Doble, Silencioso, Expuesto
- Válvula Angular Bak-Chek® de ¾" I.P.S. para Desarmador con Tapa de Válvula Antivandalismo
- Sensor Infrarrojo con Campos de Detección Lobular, de Enfoque Múltiple para detección de objetivos altos y bajos

## VIDEOS

- ▶ ESS Flushometer
- ▶ PVD Special Finishes



## CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES

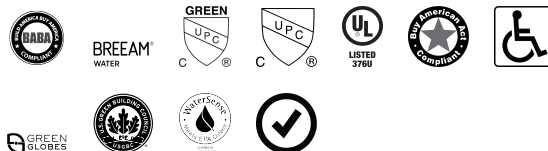

(BABAA Compliant, BREEAM Water Credit, Certificado cUPC Ecológico, Certificado por cUPC, Certificado por UL, Cumple con BAA, Cumplen con la Ley ADA, Green Globes Water Credit, LEED V4 Water Efficiency Credit, Listado por WaterSense, Satisface los Créditos de LEED)

## ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA

Cuerpo de Válvula, Cubierta, Boquilla y Válvula de Retención cumplirán con la Clasificación de Aleaciones de ASTM para Latón Semi-Rojo La válvula cumplirá con las secciones aplicables de ASSE 1037 y ANSI/ASME 112.19.2.

## ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Demora de Armado: 8 seconds
- Circuito de Control: Estado Sólido/24 VAC Entrada/24 VAC Salida
- Demora de Descarga: 1s
- Ventana Auto Adaptable: ±8
- Rango de Sensor: 15" - 30" (381 - 762mm)
- Operador de Solenoide: 24 VAC
- Transformadores (specify separately):
  - 0345154
  - 0345999

## PRESIÓN OPERATIVA DE VÁLVULA (FLUIDA)

15-80 PSI (103-552 kPa). Muebles de baño específicos pueden requerir mayor presión fluida mínima - consulte los requerimientos del fabricante.

## DESCARGAS

- [Royal ESS TMO Installation Instructions](#)
- [Royal ESS Concealed and Exposed Installation Instructions](#)
- [Control Stop Repair and Maintenance Guide](#)
- [Flush Connections Flanges Repair and Maintenance Guide](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • [sloan.com](http://sloan.com)

- [Tail Piece Repair and Maintenance Guide](#)
- [Optima ESS Repair and Maintenance Guide](#)
- [Flushometer Pressure gauges](#)
- [Descargas Adicionales](#)

#### NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Buscar otras variaciones del ROYAL 186 ESS producto? [Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.](#)


WaterSense compliant when used with a 0.125 gpf (0.5 Lpf) WaterSense fixture

#### GARANTÍA

[View Warranty Information](#)

## PREPARACIÓN

# 186

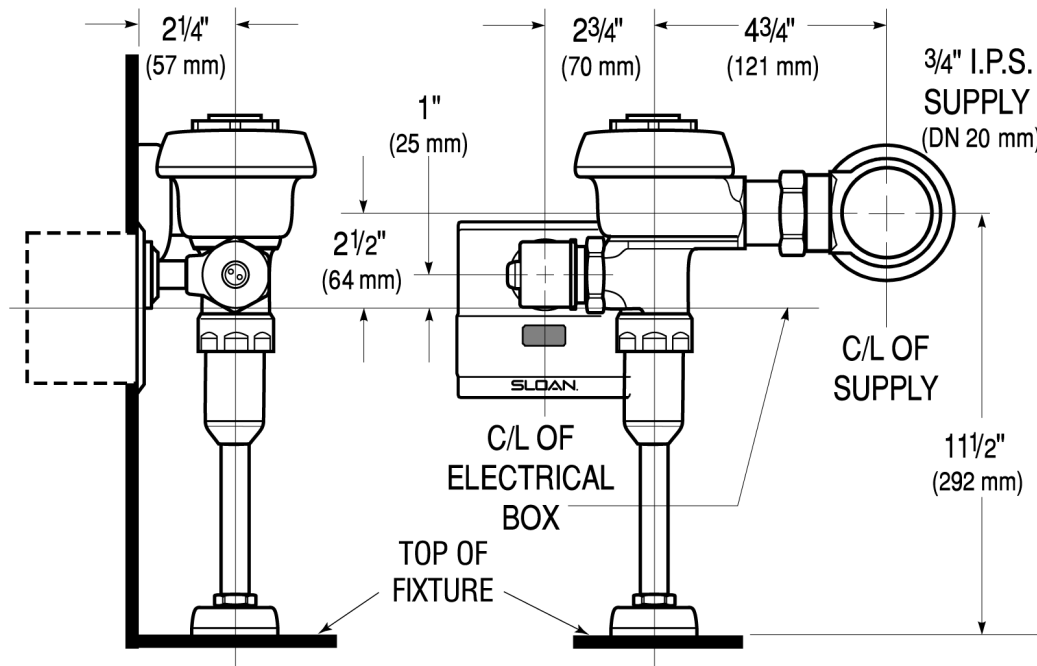

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • [sloan.com](http://sloan.com)