

NÚMERO DE CÓDIGO

3770009

DESCRIPCIÓN

1.28 gpf, Diafragma de Sobrepaso Fijo de Filtrado Doble, Cromo Pulido Terminar, Sencillo Vaciar, Eléctrico Sobrepaso, Cableado, Operado por Sensor, Sloan® Expuesta Sensor Cableado Sanitario Fluxómetro.

DETALLES

- Volumen de Descarga: 1.28 gpf (4.8 Lpf)
- Acabado: Cromo Pulido (CP)
- Tipo de Energía: Cableado (HW)
- Válvula: Diafragma
- Sobrepaso: Diafragma de Sobrepaso Fijo de Filtrado Doble
- Material del Cuerpo de la Válvula: Latón Semi-rojo
- Tipo de Mueble de Baño: Sanitario
- Conexión del Accesorio: Spud Superior
- Dimensiones de pared a centro: 11 ½" (292mm)
- Escarda de Emparejamiento: 1 ½" (38mm)
- Pipa de Suministro: 1" (25mm)
- Sobrepaso: Eléctrico
- Voltaje: 24V

CARACTERÍSTICAS

- Rompe-Vacío con Conexión de Descarga
- Adaptador de soldadura blanda con Tubo de Cubierta y Chapetón Fundido para Muro
- Demora de descarga de tres (3) segundos, amigable para el usuario
- Ajuste de volumen no externo para asegurar la conservación del agua
- Sensor Infrarrojo Auto-Adaptable OPTIMA® EL-1500 con Luz Indicadora
- Válvula Angular Bak-Chek® I.P.S. para Desarmador con Tapa de Válvula Antivandalismo
- Botón de sobrepaso Courtesy Flush®
- Diafragma de Hule Sintético PERMEX® con Alta Resistencia a las Cloraminas con Sobrepaso de Filtrado Lineal y Acción Limpiadora de Vortex™
- Diafragma, Asiento de Válvula y Rompe-Vacío serán moldeados con Compuesto de Hule PERMEX® para Resistencia a las Cloraminas

VIDEOS



CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES



(BABAA Compliant, BREEAM Water Credit, Certificado cUPC Ecológico, Certificado por cUPC, Certificado por UL, Certificado por UPC, Cumple con BAA, Cumplen con la Ley ADA, Green Globes Water Credit, LEED V4 Water Efficiency Credit, Listado por WaterSense, Satisface los Créditos de LEED)

ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA

Cuerpo de Válvula, Cubierta, Boquilla y Válvula de Retención cumplirán con la Clasificación de Aleaciones de ASTM para Latón Semi-Rojo La válvula cumplirá con las secciones aplicables de ASSE 1037 y ANSI/ASME 112.19.2.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Demora de Armado: 16 seconds
- Circuito de Control: 24 VAC Entrada/24 VAC Salida/Estado Sólido
- Demora de Descarga: 3s
- Ventana Auto Adaptable: ±10
- Rango de Sensor: 22"-42" (559-1,067mm)
- Operador de Solenoide: 24 VAC
- Transformadores (specify separately):
 - 0345154
 - 0345999

PRESIÓN OPERATIVA DE VÁLVULA (FLUIDA)

15-80 PSI (103-552 kPa). Muebles de baño específicos pueden requerir mayor presión fluida mínima - consulte los requerimientos del fabricante.

DESCARGAS

- [Sloan/Regal Concealed and Exposed Sensor Installation Instructions](#)
- [Control Stop Repair and Maintenance Guide](#)
- [Flush Connections Flanges Repair and Maintenance Guide](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

- [Tail Piece Repair and Maintenance Guide](#)
- [Optima ESS Repair and Maintenance Guide](#)
- [Optima ESS TMO Concealed Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.


Buscar otras variaciones del SLOAN 111 ESS producto? [Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.](#)

WaterSense compliant when used with a WaterSense compliant fixture

GARANTÍA

[View Warranty Information](#)

PREPARACIÓN

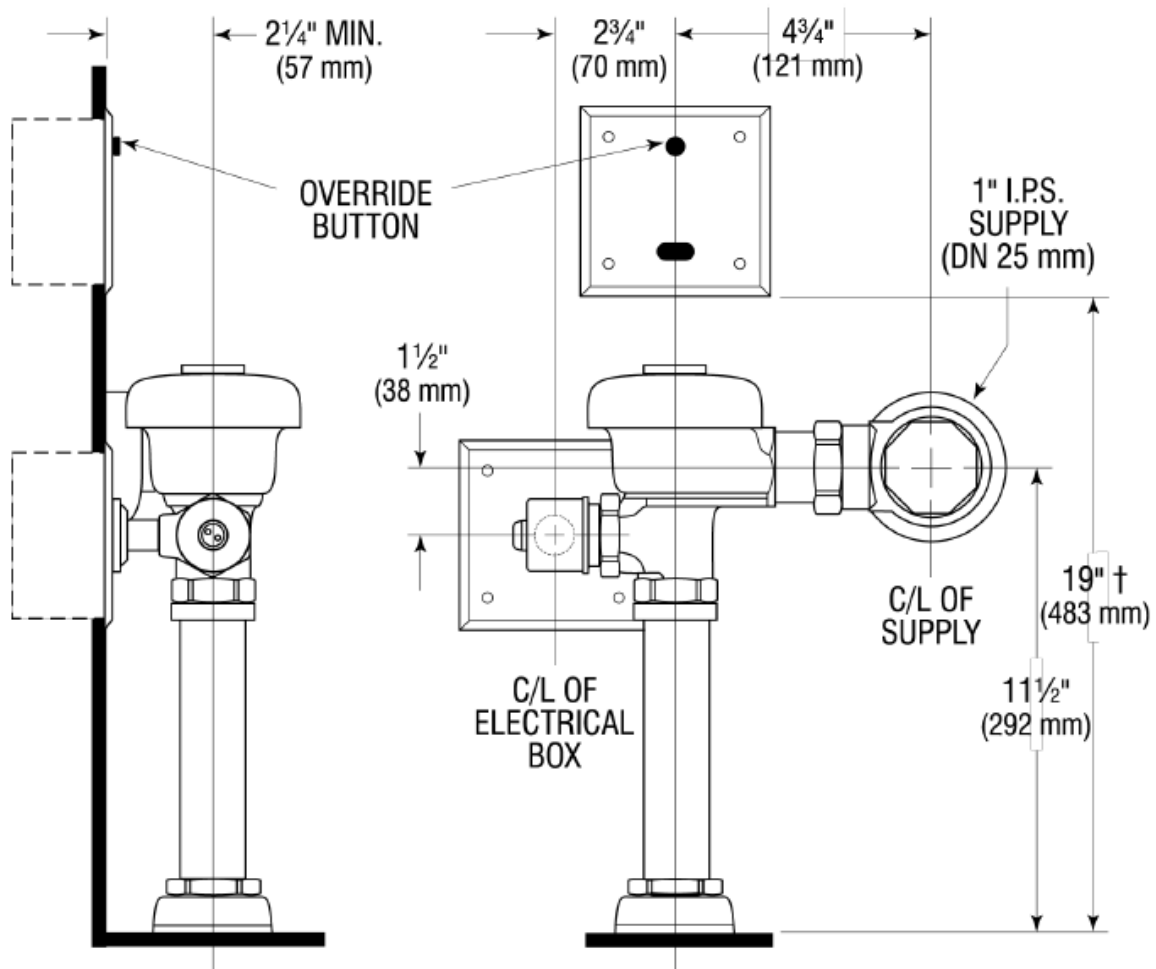

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com